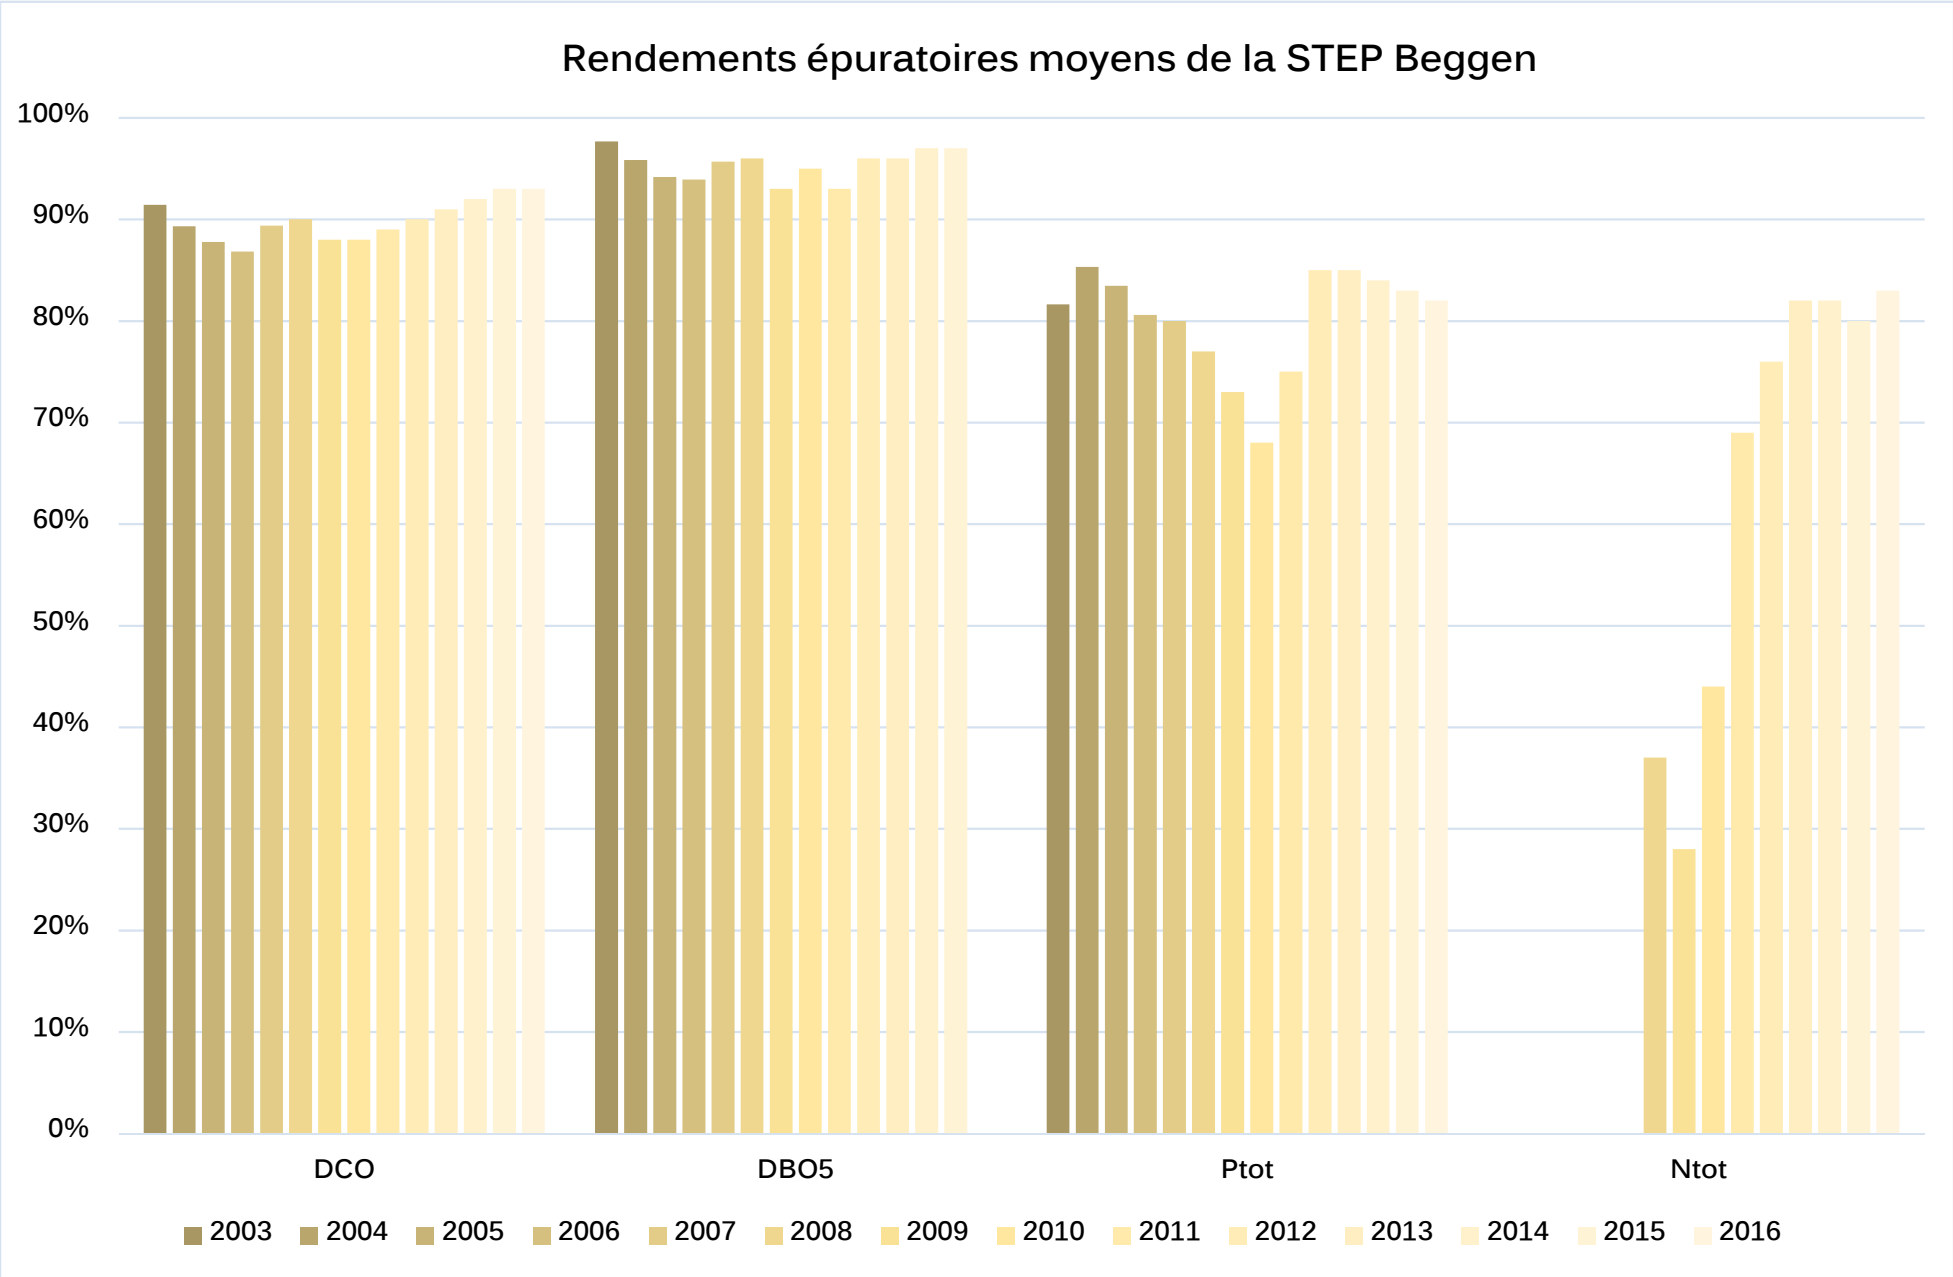
Rendements épuratoires moyens de la STEP Beggen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DCO
DBO5
Ptot
Ntot
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016